П10-2.9
с доп. уст. арматуры П23

УП10-1.8 с оттяжкой
с доп. уст. арматуры УП23

сущ. дерев. оп по ул. №37
установить доп. арматуру от опоры ПД1,
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС50 с
помощью зажимов MJPT 70.50 в пролете.
Выполнить переподвес сущ. вводов в дома
на опоре

П10-2.7
с доп. уст. арматуры П23

Демонтируемый участок
сущ. ВЛ-0,4 кВ

сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС50
к ул.№37

проект. ответвление
от ВЛИ-0,4 кВ
к жилому дому
СИП-4 2х16

А10-1.6
с доп. уст. арматуры АО23

Проект. ВЛ-10 кВ АС 50/8
проект. ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 СИП-2 3х70+1х95

труба ПЭ-100 1х110, 12м
каб. проект. - отм. -0,7м

Жилой дом

труба ПЭ-100 1х110, 2м
каб. проект. - отм. -0,7м

труба ПЭ-100 1х110, 5м
каб. проект. - отм. -0,7м

труба ПЭ-100 1х110, 3м
каб. проект. - отм. -0,7м

проект. ВЛИ-0,4 кВ
к ближайшей сущ. дерев.
опоре по ул.№36
СИП-2 3х70+1х95

труба ПЭ-100 1х110, 31м
каб. проект. - отм. -0,7м

Демонтаж
сущ. дерев.
оп. ВЛ-0,4 кВ

Демонтируемый участок
сущ. ВЛ 0,4 кВ

сущ. ВЛ-10 кВ

ААБ2л-10 3х50

сущ. ВЛ-0,4 кВ
АС50
к ул.№36

сущ. дерев. оп по ул.№36
установить доп. арматуру от опоры ПД1,
соединить проект. СИП-2 с сущ. АС50 с
помощью зажимов MJPT 70.50 в пролете.
Выполнить переподвес сущ. вводов в дома
на опоре

А10-1.5
с доп. уст. арматуры А23,
подкос установить на расстоянии 3м
от несущей стойки

А10-1.4
с доп. уст. арматуры А23,
установить КРМ-1,
установить кабельную муфту
ЗКНТП-10 35/50

сущ. ж/б оп.
установить ПР-1 и ПМ-1,
установить кабельную муфту
ЗКНТП-10 35/50

проезд - отм. -0,00м
труба ПЭ-100 1х110, 8м
каб. проект. - отм. -1,0м

труба ПЭ-100 1х110, 7м
каб. проект. - отм. -0,7м

Согласовано
Некоммерческое садоводческое товарищество "НАДЕЖДА" с.Соколово Новосибирская область Коченевский район РОССИЯ

Согласовано
Дачное некоммерческое товарищество "Север" Копыловский район
Постнов Н.А.

Согласовано
Матин Е.В.

1-1

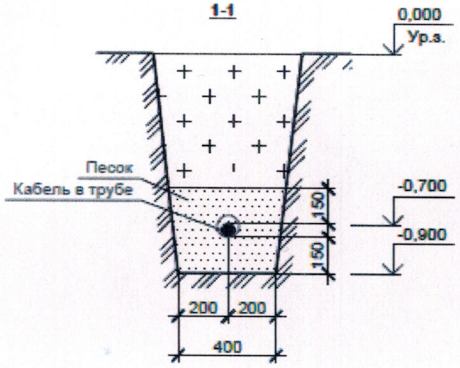

Траншея
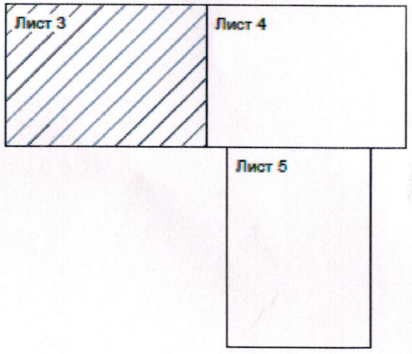
Схема совмещения листов